


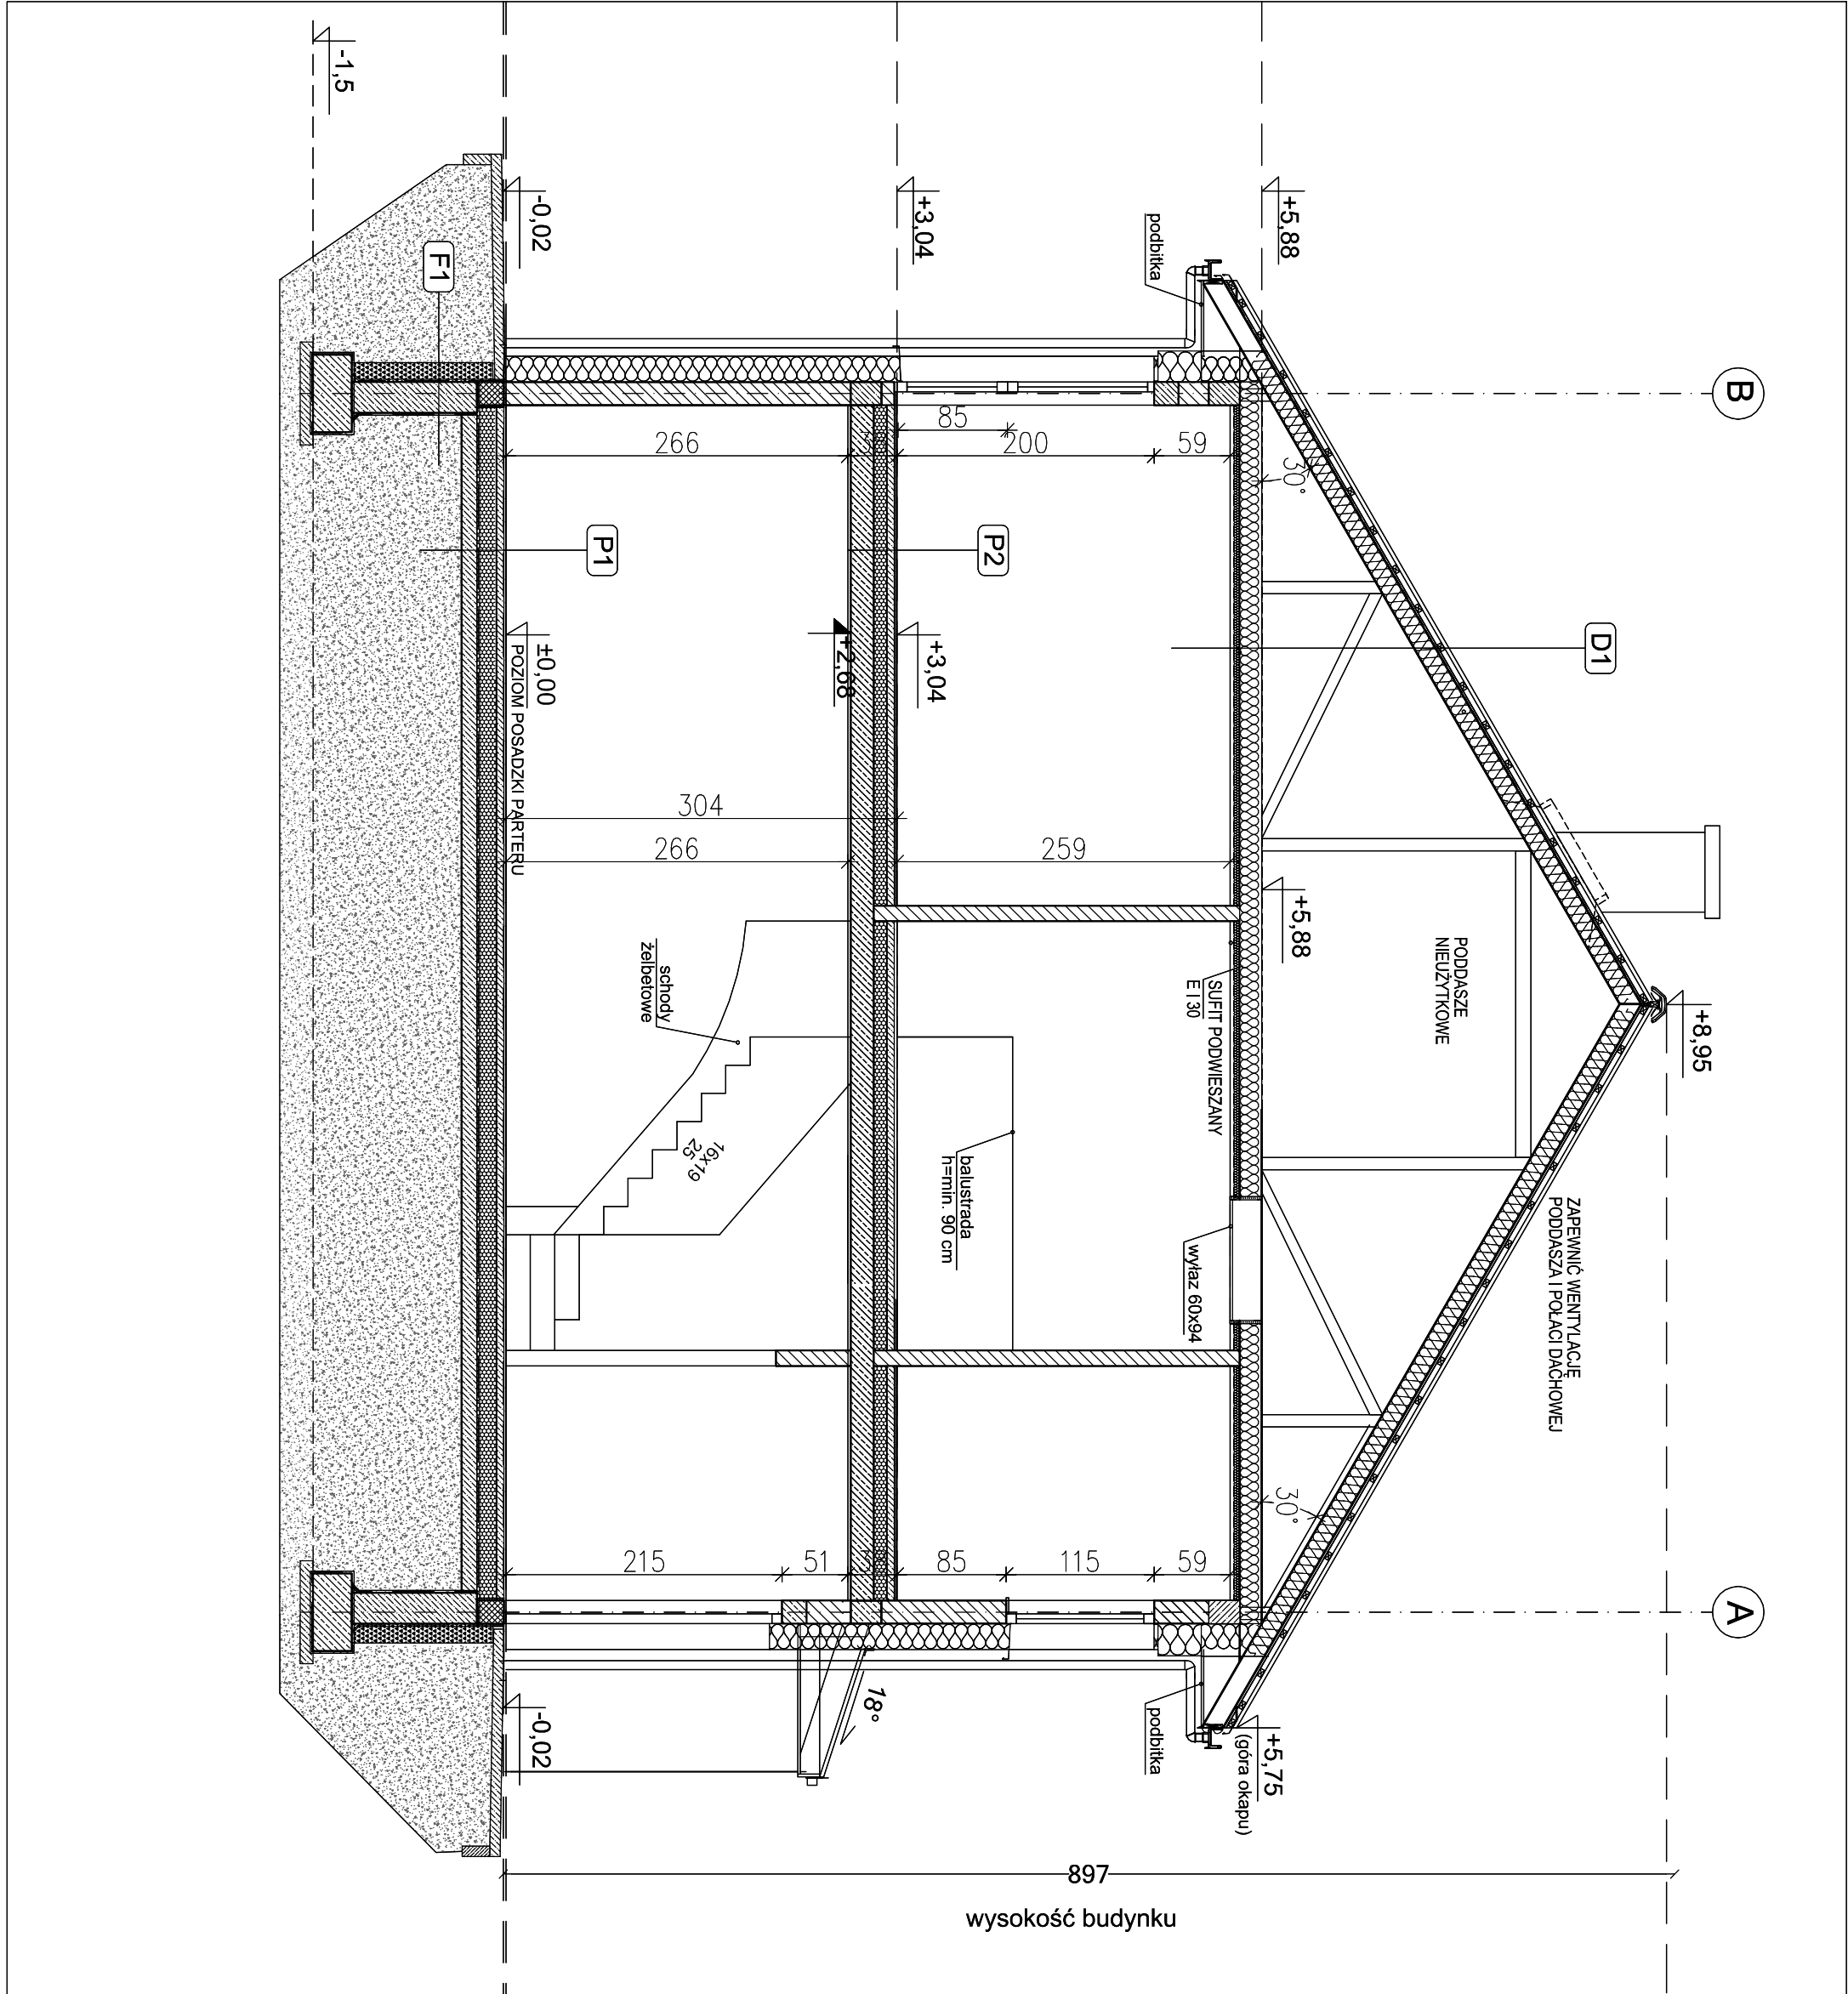

- UWAGI OGÓLNE:**
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
 - POZIOMY PODANO W METRACH;
 - WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY I SPECYFIKACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY LUB DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ;
 - PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM I RYSUNKAMI BRANŻOWYM.
 - WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZĄ DO STANU MIN. NRO ORAZ KLASY REI WG WYMAGAN PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH;
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY I WYBRANE SYSTEMY SĄ PRODUKTAMI SUGEROWANYMI I MOŻE NASTĄPIĆ ICH ZMIANA NA PRODUKT INNY POD WARUNKIEM RÓWNOWARTYCH LUB LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH OD ZAPROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA;
 - WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE OTWORU KONSTRUKCYJNEGO;
 - WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZEŚCIAI;

NAZWA	GR. WARSZTATY [cm]	WARSZTATA	Isolacja
F1	-	FOŁIA KOLEBKOWA	ZEMNITZNA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	15	IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU -XPS (λ=0,035 W/MK) LUB STYROPAN HFDKO	
	1	IZOLACJA PRZECIWMOCNOŚCIOWA TYPU ŚREDNIEGO	
	24	BLOKCI BETONOWE	
Z1	1	TYNK ZEMNITZNY	ŚCIANA ZEMNITZNA TYPOWYJA
	20	IZOLACJA TERMICZNA, STYROPAN	
	18	BLOKCI SILIKATOWE	
W1	2	TYNK WĘW	WEWNĘTRZNA ŚCIANA ŁÓŻKOWA
	24	BLOKCI SILIKATOWE	
	2	TYNK WĘW	
	12	BLOKCI SILIKATOWE	
W2	2	TYNK WĘW	WEWNĘTRZNA ŚCIANA DŁUGOWA
	2	TYNK WĘW	

PRZEGRODY POZIOME		Isolacja
P1	gr. warstw [cm]	warstwa
	2	WARSZTATA WYKONCZEWIENIA
	6-1	WYŁEWKA
	-	FOŁIA ALUMINIOWA DO OGRZEWANIA POZIOMEGO
	15	IZOLACJA TERMICZNA, STYROPAN 800 WMMK IV II
	0,5	IZOLACJA PRZECIWMOCNOŚCIOWA POZIOMA (ZEPOLIA)
P2	10	CHŁOPEY BETON (C40/50)
	18	STOPE ŻEL BETOWY
	2	TYNK WĘW
	11	W pomieszczeniach należy wykonać na jej podstawie wyściełanie w płynie
D1	gr. warstw [cm]	warstwa
	2	WARSZTATA WYKONCZEWIENIA
	6-1	WYŁEWKA
	-	FOŁIA ALUMINIOWA DO OGRZEWANIA POZIOMEGO
D2	10	IZOLACJA TERMICZNA, STYROPAN 800 WMMK IV II
	18	STOPE ŻEL BETOWY
	2	TYNK WĘW
	11	W pomieszczeniach należy wykonać na jej podstawie wyściełanie w płynie

PRZEGRODY POZIOME: Dachy		
gr. warstw [cm]	warstwa	Isolacja
-	DACHOWKA	
4	LATY DREWNIANE 40X60 MM	
2,5	KONTROLATY DREWNIANE 20X60 MM	
-	MEMBRANA WYSOKOPAROPRZESZCZALNA	
-	PRZESZCZEWENTYLACJA	
15	WĘMA MINERALNA 0,034 WMMK W PŁASIE GŁĘBOKIM	
	PRZESZCZEWENTYLACJA	
15	PAS DOLNY WĄZKICH POŁCZEŃ ZŁAZIACA TERMOZNA (0,034 WMMK) I WĄSKA WĘSA WĘMA MINERALNA (0,034 WMMK) II WARSZTWA NA SŁUPCE	
5		
-	FOCIA PAROCZYŁOJNKA	
2,5	OGRODOWA SYSTEMOWA Z RĄT GŁĘ 24 I 25 CM IERDNIŁO MOCOWANA NA PROCIŁACH SIŁUJOWYCH I WIESZAKACH DO PODŁASZY W DOLNYM PASIE WĄZKICH	